





RESEARCH K25



SF



A2UHA23GQ007A

1 2 3 4

GIFAS-ELECTRIC

5 5 6



Fr 29.09.2006 17:19

Pappas Gruppe

produktiv	unproduktiv	Zeit
F1: AW - Auftrag		
F2: LW - Auftrag		
F3: Aufwache		
F4: LW - Auszerranlage		
F5: Sonstige produktive LA		

F₁ F₂ F₃ F₄ F₅ C E

S₁ S₂ S₃ S₄

KABA

GIFAS-ELECTRIC

781947 83 W/ PLS 4040 200V PAPPAS A/1

Modul: 78004 Norm: IEC60439-1/4 Nr: 54

Art-Nr: 258670/0002Z 0341 0103 05/06 Typ: 32184

V: 400V/3N Max. Stromvermögen: 630 I_n: 500A

L2

E001CBZ1101

E001AWD11002

GIFAS-ELECTRIC






















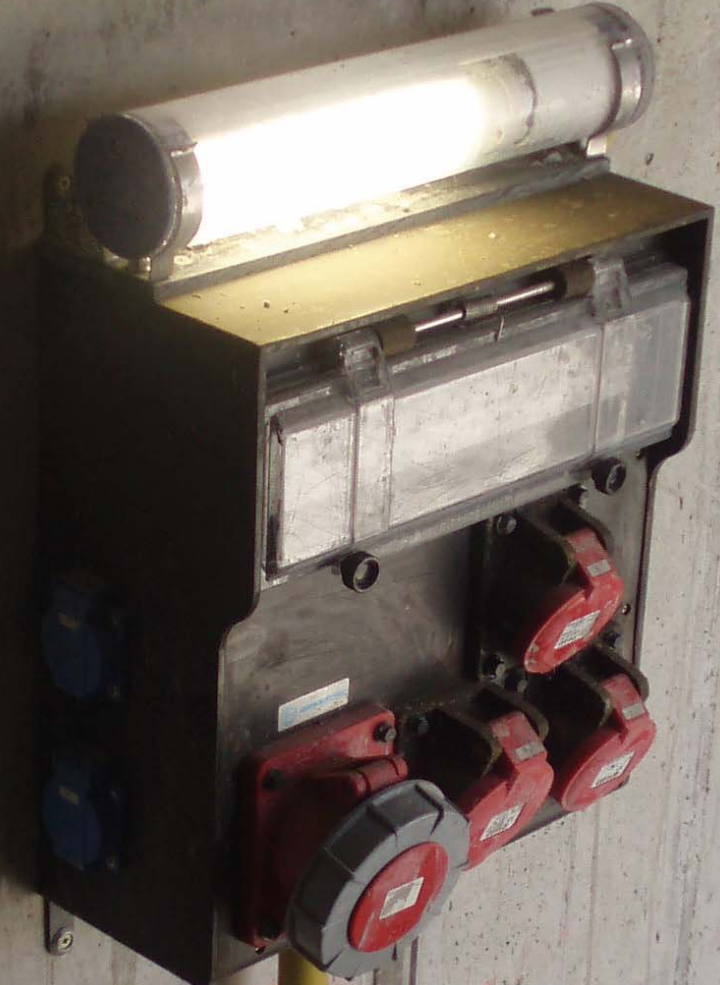





Sicherheitsschalter
08 023 M1

Sicherheitsschalter
08 021 M1

Sicherheitsschalter
08 017 M1

Sicherheitsschalter
08 015 M3

Sicherheitsschalter
08 015 M1

Sicherheitsschalter
08 014 M5

Sicherheitsschalter
08 014 M3

Sicherheitsschalter
08 014 M1

Sicherheitsschalter
08 013 M1

Sicherheitsschalter
08 013 M1

Sicherheitsschalter
08 022 M1

Sicherheitsschalter
08 019 M1

Sicherheitsschalter
08 018 M1

Sicherheitsschalter
08 015 M2

Sicherheitsschalter
08 014 M4

Sicherheitsschalter
08 014 M2

Sicherheitsschalter
08 014 M1

Sicherheitsschalter
08 014 M1

Sicherheitsschalter
08 014 M1



=52.401-SS
Kondensatpumpe 1

=52.402-SS
Kondensatpumpe 2

=52.403-SS
Kondensatpumpe 3

=52.416-SS
Kühlwasserpumpe 1 Öl- und Generatordruck

=52.417-SS
Kühlwasserpumpe 2 Öl- und Generatordruck

1000000-001
Sicherheitsautomat
1000000-001
HHQ - Hacke EXL-18L
Motor Nr.1
1000000-001

1000000-002
Sicherheitsautomat
1000000-002
HHQ - Hacke EXL-18L
Motor Nr.2
1000000-002

1000000-003
Sicherheitsautomat
1000000-003
HHQ - Hacke EXL-18L
Motor Nr.3
1000000-003

1000000-004
Sicherheitsautomat
1000000-004
HHQ - Hacke EXL-18L
Motor Nr.4
1000000-004

